



Разрез по оси трубы
(угрозуолдця не показана)

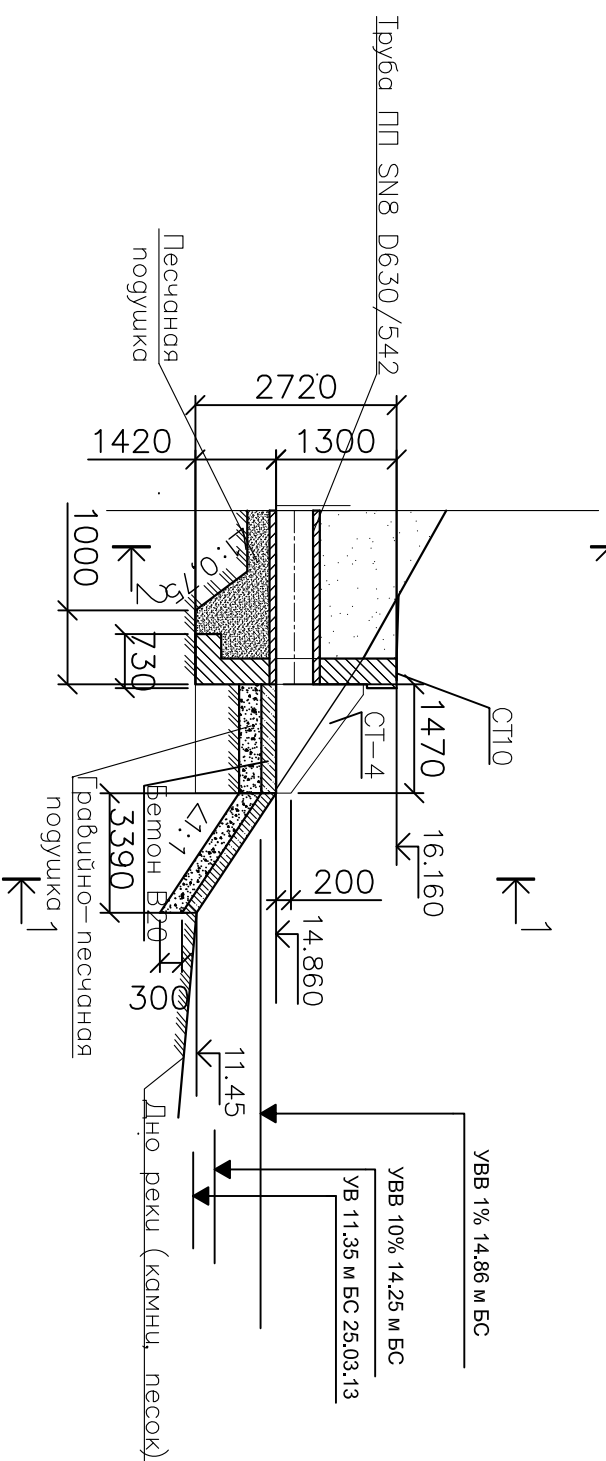

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ К МАРКИРОВОЧНОЙ СХЕМЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ЛИСТЕ				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
СТ-4 л(п)	3.501.1	Откосная стена 1850х2270	2	2500кг
СТ10	3.501.1	Подпорная Домб=1м	1	2500кг

При строительстве руководствоваться требованиями серии 3.501.1–144 выпуск 0–4.

Гидроизоляцию и стыки выполнить битумной мастикой
невермируемой гидроизоляции (обмазочной) серии З.501.1–144 выпуск 0–4.

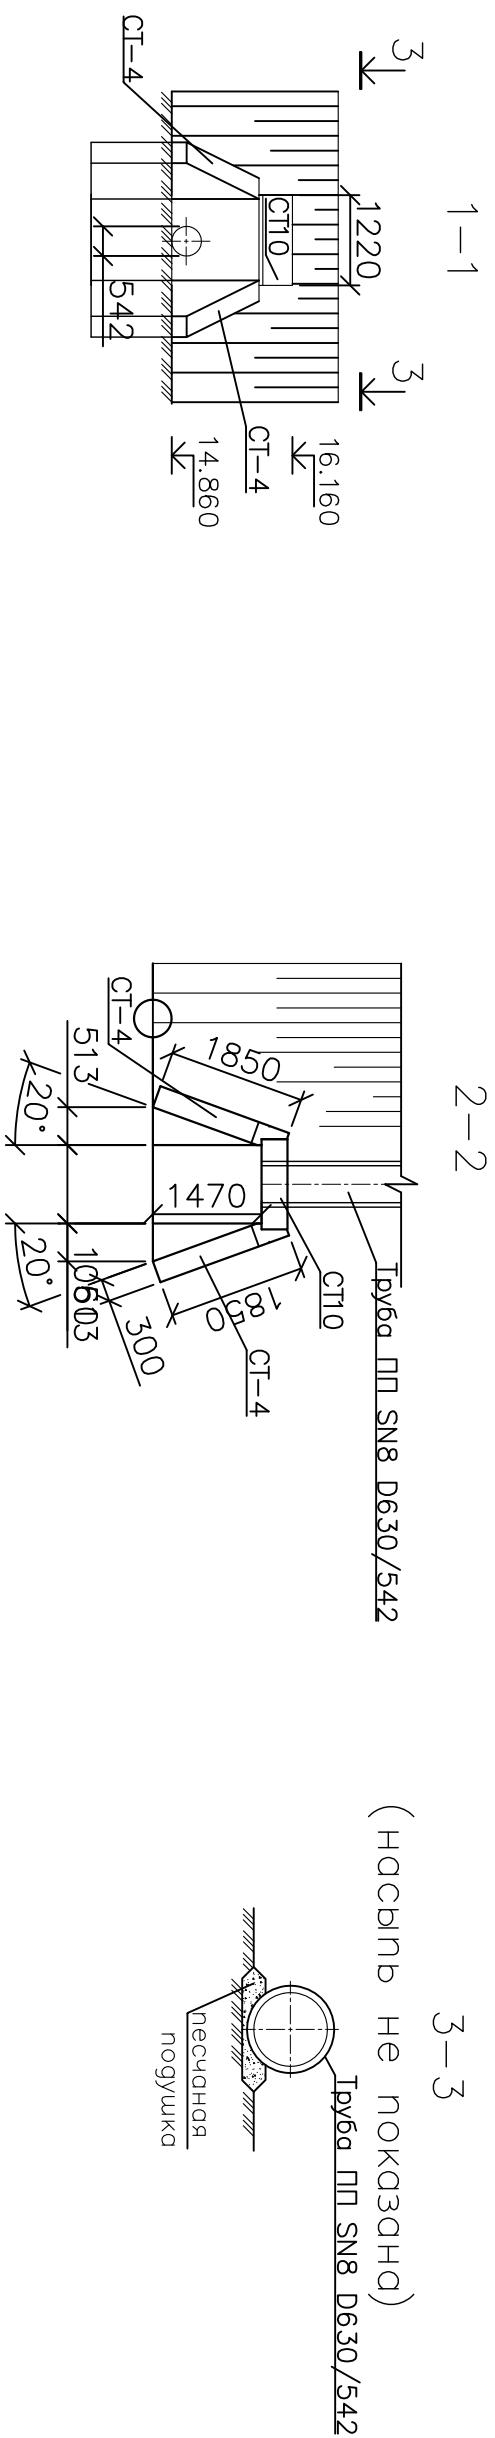

Инв. N подл.		Подпись и дата		Взам. инв.N								
<p style="text-align: center;">Гидроизоляцию и стыки выполнить битумной мастикой неармированной гидроизоляции (обмазочной) серии З.501.1–144 Выпуск 0–4.</p>												
<p style="text-align: right;">К-М-17.2012-ТХ</p>												
<p style="text-align: center;">Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Ручьи"</p>												
Изм	Код. уч.	Лист	N° гоум	Подпись	Дата	Коллектор М4 очищенных и газифицированных стоков от площадки КОС жилой застройки УНИСТО ПЕТРОПАЛЬ						
Проверил		Кудряцёва		<i>[подпись]</i>	12.13	Выпуск очищенных стоков Разреза по трубе 1-1, 2-2, 3-3. Спецификация						
Н.контр.		Иванова		<i>[подпись]</i>	12.13							
Исполнил		Хонрякин		<i>[подпись]</i>	12.13							
						Стация					Лист	Листов
						П					9	